


КЛАПАНЫ ОБРАТНОГО ПОТОКА

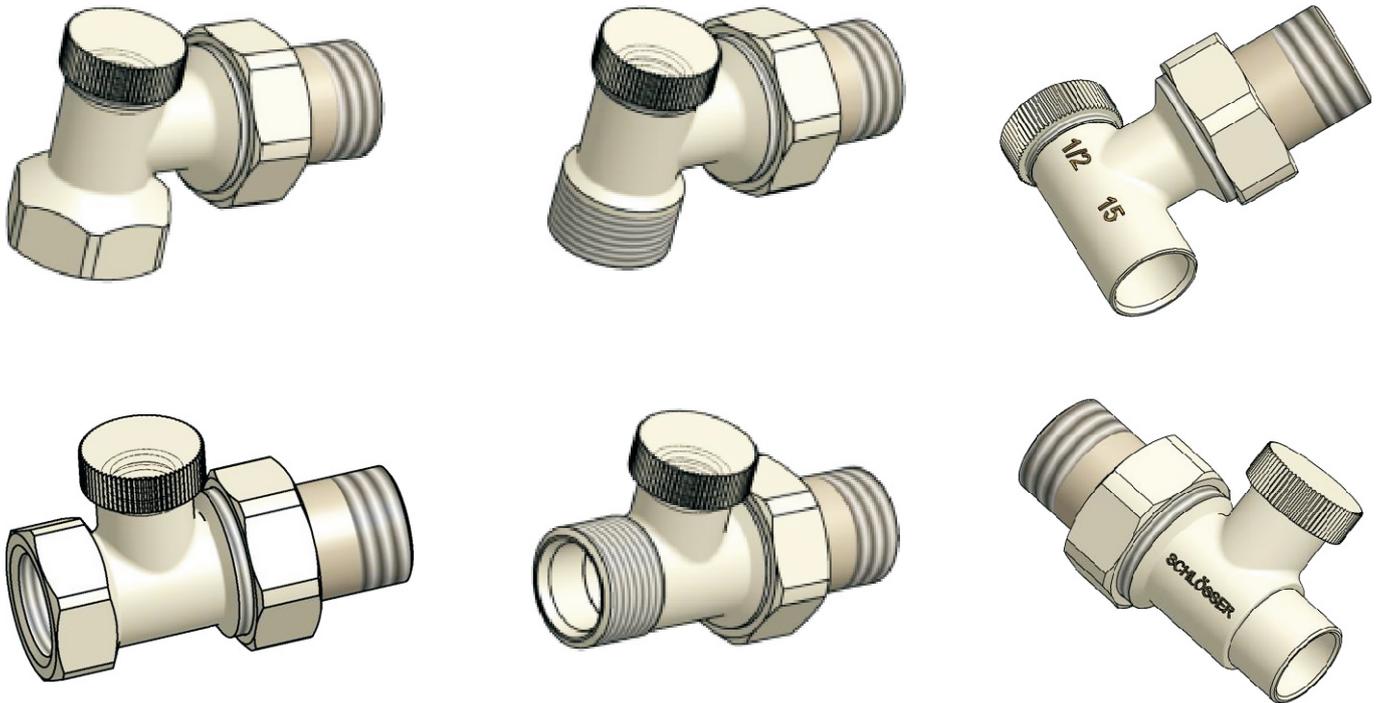

Клапаны обратного потока серии 6013.. предназначены для монтажа в установках центрального отопления. С помощью клапана обратного потока существует возможность отсечь радиатор во время пользования или смены радиатора без необходимости опорожнения радиатора от теплоносителя. Клапаны обратного потока имеют также функцию предварительной настройки, которая используется для регуляции потока в установке центрального отопления. В связи с этим клапаны обратного потока могут применяться в комплекте с термостатическим клапаном без предварительной настройки.

Серия клапанов обратного потока 6013 включает в себя

- 6013 00001** форма угловая DN10 GZ 3/8 x GW 3/8 - обычное резьбовое соединение
- 6013 00002** форма угловая DN15 GZ 1/2 x GW 1/2 - обычное резьбовое соединение
- 6013 00003** форма проходная DN10 GZ 3/8 x GW 3/8 - обычное резьбовое соединение
- 6013 00004** форма проходная DN15 GZ 1/2 x GW 1/2 - обычное резьбовое соединение
- 6013 00006** форма угловая DN15 GZ 1/2 x M22x1,5 GZ - резьбовое соединение для пластиковых 16x2 или медных 15x1 труб
- 6013 00008** форма проходная DN15 GZ 1/2 x M22x1,5 GZ - резьбовое соединение для пластиковых 16x2 или медных 15x1 труб
- 6013 00011** форма угловая DN10 3/8 GZ x 12mm
- 6013 00012** форма угловая DN15 1/2 GZ x 15mm
- 6013 00013** форма проходная DN10 3/8 x 12mm
- 6013 00014** форма проходная DN15 1/2 x 15mm


Технические данные

Рабочая температура	120°C
Номинальное давление	1MPa
Теплоноситель	вода
Пробное давление	1,5 MPa
Диапазон настройки Kv	от 0,18 до 1,00

КЛАПАНЫ ОБРАТНОГО ПОТОКА

Составляющие и способ действия клапана обратного потока

- 1 - Соединение R1/2
- 2 - Гайка G3/4
- 3 - Головка клапана
- 4 - Уплотнительная прокладка колпачка
- 5 - Защитный колпачок
- 6 - Корпус клапана

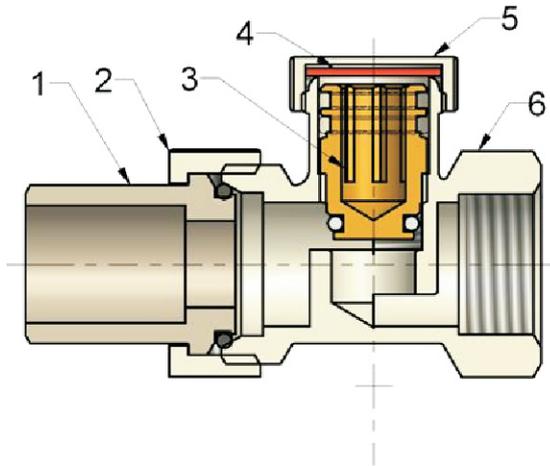

В латунный корпус „6” клапана встроена головка клапана „3” с двойным уплотнителем, что гарантирует повышенное наружное уплотнение в каждом положении головки клапана. Головка клапана имеет шестиугольное углубление для шестигранного ключа S-8 с помощью которого клапан закрывается или открывается и устанавливается предварительная настройка клапана.

Регуляция клапана предохраняется защитным колпачком «5» с добавочным уплотнителем «4».


Предварительная настройка клапана

Клапаны обратного потока имеют функцию предварительной настройки.

Предварительная настройка осуществляется после снятия защитного колпачка «5» с помощью шестигранного ключа S- 8.


-Закрытие или открытие клапана.

-Реализация предварительной настройки с помощью прокручивания колпачка соответствующее количество оборотов (см.нижеуказанную диаграмму)

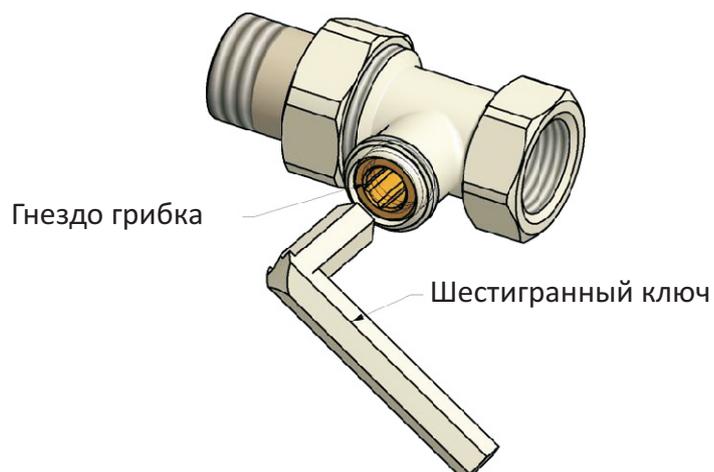

КЛАПАНЫ ОБРАТНОГО ПОТОКА

Диаграмма потока для клапанов серии 6013

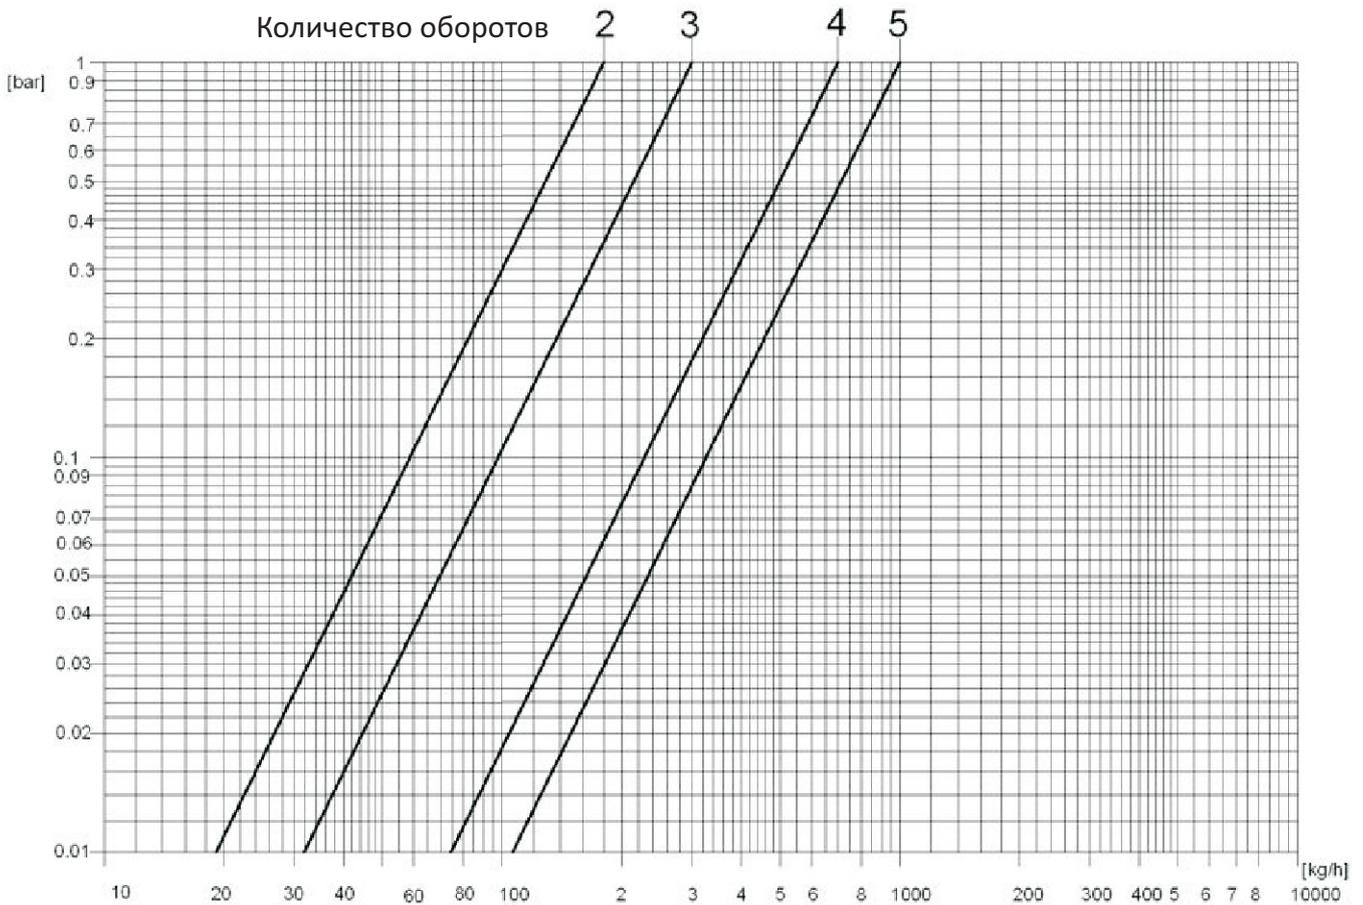

Количество оборотов	2	3	4	5
Kv	0,18	0,28	0,75	1,00

Габаритные размеры

